

# Zárt flexibilis tartályok

Tűzivíztározó

## ADATLAP TŰZIVÍZTÁROZÓK



Az RCY zárt, rugalmas tűzivíztározók Franciaországban, a Louhans-i (71) vállalatunknál készülnek és 100 %-ban újrahasznosítható anyagokból állnak.

Ez egy gazdaságos, gyors és biztos megoldás.

A tűzivíztározókat olyan területeken is el lehet helyezni, ahol nincs kiépített tűzivíz-hálózat, vagy a kiépített hálózat kapacitása nem elegendő. Elhelyezhetők közvetlenül ipari-, mezőgazdasági- és szolgáltató létesítményhez, de lakóövezetekben, lakóparkokban is.

A zárt tartályok előnyei:

- Gazdaságosabb, mint egy földalatti, szilárd tartály
- A telepítés gyors és könnyű
- Bárhol elhelyezhető, könnyen áttelepíthető
- Nincs párolgás, nincs algásodás és elszennyeződés
- Nem igényel karbantartást
- Könnyen megközelíthetők

**Minden 30 - 600 m<sup>3</sup> kapacitású, tűzivíztározókra 10 év garanciát vállalunk.**



**Alternconsult Kft.**

*Innovatív megoldások*

6800 Hódmezővásárhely, Andrassy út 29.

Tel: +36-62-533-227

Fax: +36-62-533-228

Mobil: +36-30-955-1317

E-mail: [jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu](mailto:jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu)

Web: [www.alternconsult.hu](http://www.alternconsult.hu)



# Zárt flexibilis tartályok

Tüzivíztározó

## **RCY 1300 ANYAG**

- RCY 1300 alapanyag, zöld színekben, a tartályok 30 m<sup>3</sup>-től.

### AZ RCY 1300 ANYAG MŰSZAKI ADATAI:

- Szöveterősítés ..... 2x1100 dtex PES HT
- Súly ..... 1300 g/m<sup>2</sup> EN ISO 2286-2
- Bevonat..... PVC
- Törési szilárdság CH(W)/TR(F) ..... 400/400 daN/5cm EN ISO 1421
- Szakító szilárdság CH(W)/TR(F) ..... 50/50 daN DIN 53.363
- Tapadás ..... 12/12 daN/5cm EN ISO 2411
- Használati hőtartomány ..... -30°C/+70°C DIN EN 1876-2



**Alternconsult Kft.**

*Innovatív megoldások*

6800 Hódmezővásárhely, Andrassy út 29.

Tel: +36-62-533-227

Fax: +36-62-533-228

Mobil: +36-30-955-1317

E-mail: [jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu](mailto:jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu)

Web: [www.alternconsult.hu](http://www.alternconsult.hu)



# Zárt flexibilis tartályok

Tüzivíztározó

## **TELEPÍTÉS / FELHASZNÁLÁS**

### 1 ÚTMUTATÓ A TÁROZÓK TELEPÍTÉSÉHEZ

A tározó aljzataként egy sima, vízszintes felületre van szükség. Ezt laza talajból, vagy homokból kell kialakítani. Ajánlott a tározó alá egy alátétfóliát elhelyezni.

A tartályt úgy kell pozicionálni, hogy a töltő/ürítő szelep a megfelelő használati irányba (pozícióba) legyen.

**Sohasem szabad a szelepeknél vagy a sarkoknál emelni-húzni a tározót!**

A töltés megkezdése előtt győződjünk meg arról, hogy a tározó tetején lévő szellőztető csavaros sapka zárt állapotban legyen.

### 2 FELTÖLTÉS ÉS ÜRÍTÉS

A feltöltés és az ürítés ugyanazon a szelepen keresztül történik.

TÖLTÉS:

⇒ A töltőcsövet a tartályhoz Storz gyors csatlakozóval kell rögzíteni.

⇒ Nyissa ki a szelepet és kezdje el a feltöltést.

⇒ Töltse a tározót addig, amíg a túlfolyónál megjelenik a töltővíz.

⇒ Ekkor a tározó megtelt, zárja el a szelepet. A túlfolyóra helyezze fel a zárósapkát.



**Alternconsult Kft.**

*Innovatív megoldások*

6800 Hódmezővásárhely, Andrassy út 29.

Tel: +36-62-533-227

Fax: +36-62-533-228

Mobil: +36-30-955-1317

E-mail: [jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu](mailto:jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu)

Web: [www.alternconsult.hu](http://www.alternconsult.hu)



# Zárt flexibilis tartályok

## Tüzivíztározó

### **Fontos:**

***Ez egy rugalmas falú tározó, ami nyomás hatására eltorzulhat. Amint a tározó elérte a maximális töltési magasságot, szükségszerű, hogy a szelep elzárásával leválasszuk minden töltési forrástól.***

### ÜRÍTÉS:

⇒ Nem kell a szellőztető csavaros sapkát nyitottá tenni.

### 3 KÜLÖNLEGES FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A tüzivíztározó hálózati vízzel tölthető.

### 4 KARBANTARTÁS

Általánosságban a tározók nem igényelnek különösebb karbantartás, a takarításukon és a javításukon kívül.



**Alternconsult Kft.**

**Innovatív megoldások**

6800 Hódmezővásárhely, Andrassy út 29.

Tel: +36-62-533-227

Fax: +36-62-533-228

Mobil: +36-30-955-1317

E-mail: [jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu](mailto:jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu)

Web: [www.alternconsult.hu](http://www.alternconsult.hu)



# Zárt flexibilis tartályok

Tűzvíztározó

## A TŰZIVÍZTÁRZÓ TARTOZÉKAI


TÁROZÓK 30 – 600 m<sup>3</sup> - ig

- 1 db 146 mm átmérőjű szellőztető csavaros sapkával
- 1db DN 80 túlfolyó ½ illesztéssel és DSP 65 sapkával
- 1 DN 100 STORZ szelepkészlet
- 4 megerősített sarok
- Piros jelölő szín: tűzoltó víztartály

OPCIÓ: ALÁTÉTFÓLIA

Anyag 600 gr/m<sup>2</sup>

Fire-fighting water tank  
from 30 to 600m<sup>3</sup>

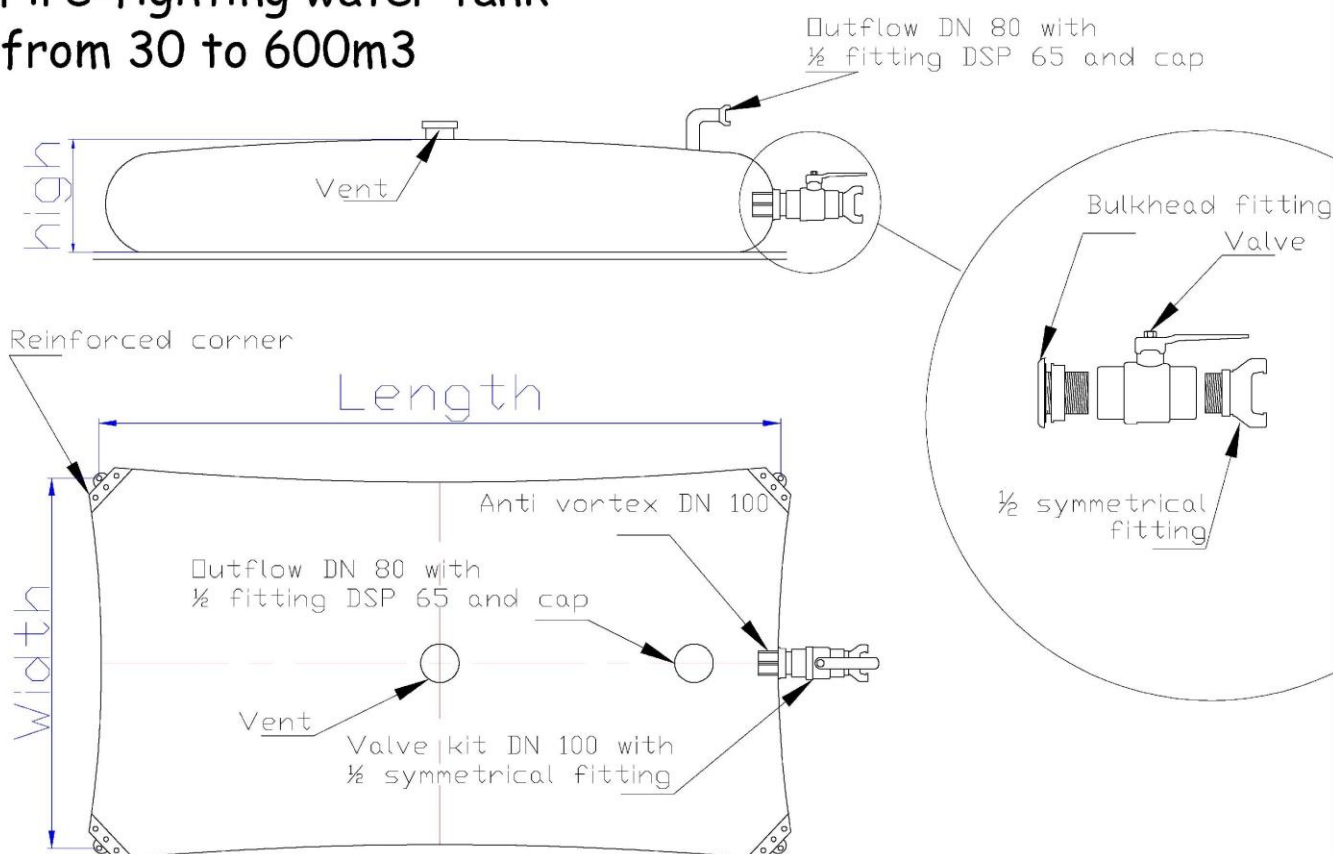

# Zárt flexibilis tartályok

Tűzivíztározó

## **RUGALMAS TARTÁLY** **FELSZERELTSÉGE 'S' RENDSZERREL**


TARTÁLYOK 30 – 600 m<sup>3</sup> - ig

- 1 db 146 mm átmérőjű szellőztető csavaros sapkával
- 1 db DN 80 túlfolyó ½ illesztéssel és DSP 65 sapkával
- 1 db földalatti, fagyhatár feletti 'S' rendszer
- 4 megerősített sarok
- Piros jelölő szín: tűzoltó víztartály

OPCIÓ: ALÁTÉTFÓLA

Anyag 600 gr/m<sup>2</sup>

Földalatti ürítés DN 100 'S' rendszerrel

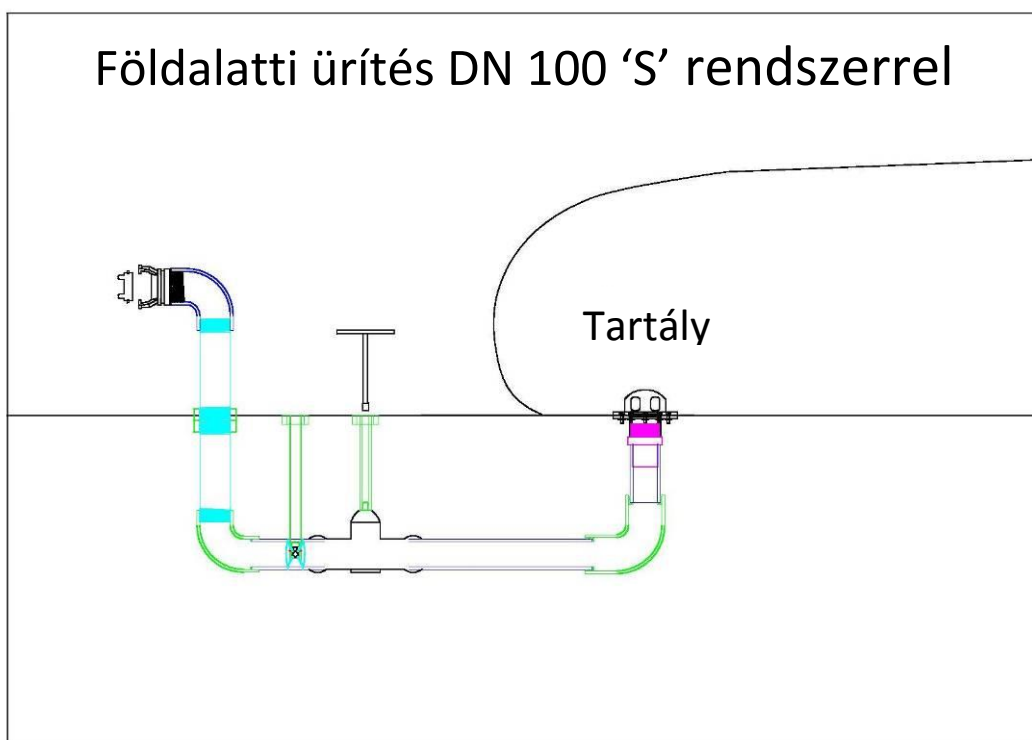

# Zárt flexibilis tartályok

Tűzivíztározó

## **RUGALMAS TARTÁLY** **FESZERELTSÉG SZÍVÓ TŰZCSAPPAL**

TARTÁLYOK 30 – 600 m<sup>3</sup> - ig

- 1 db 146 mm átmérőjű szellőztető csavaros sapkával
- 1 db DN 80 túlfolyó ½ illesztéssel és DSP 65 sapkával
- 1 szívó tűzcsap + tartályillesztés
- 4 megerősített sarok
- Piros jelölő szín: tűzoltó víztartály

OPCIÓ: ALÁTÉTFÓLIA

Anyag 600 gr/m<sup>2</sup>

Földalatti ürités DN100 szívó tűzcsap rendszerrel

